


ALPHA - FORMULAIRE DE COMMANDE POUR BOÎTE À BOUTONS NON STANDARD

Éléments de commande








- ① PRTS000001 Pousoir simple
- ② PRTD000001 Pousoir double
- ③ PRSL1023PI Bouchon obturateur
- ④ PRSL1009PI Pousoir champignon pour arrêt d'urgence
- ⑤ PRSL1012PI Voyant rouge
- ⑥ PRSL1013PI Voyant jaune
- ⑦ PRSL1014PI Voyant vert
- ⑧ PRSL1015PI Sélecteur 0/1 retour à zéro
- ⑨ PRSL1016PI Sélecteur 0/1 positions fixes
- ⑩ PRSL1026PI Sélecteur 1/0/2 retour à zéro
- ⑪ PRSL1027PI Sélecteur 1/0/2 positions fixes
- ⑫ PRSL1017PI Sélecteurs à clé 0/1 positions fixes
- ⑬ PRSL1024PI Sélecteurs à clé 0/1 retour à zéro

Symboles étiquette

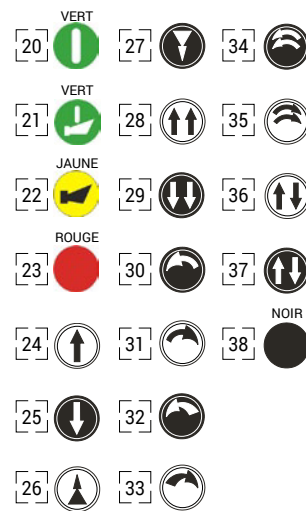

Crochet

Manchon

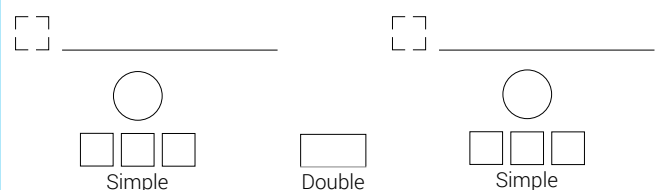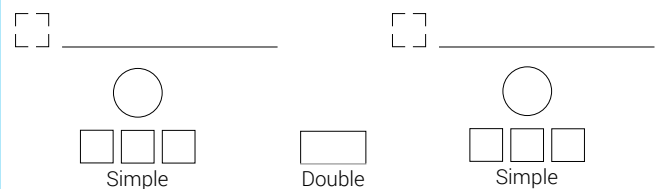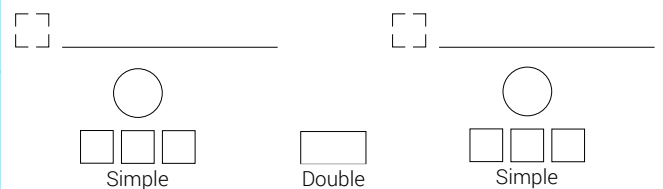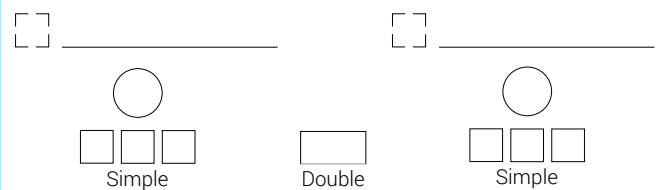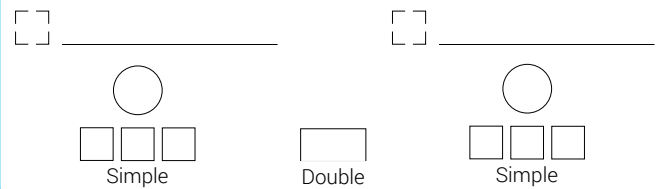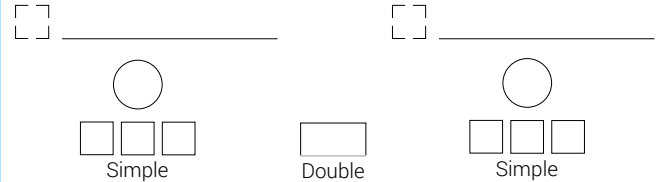

Crochet

Manchon

Interrupteurs simples

- A PRSL1000PI 1NO
- B PRSL1001PI 1NC
- C PRSL1004PI Porte lampe

Interrupteurs doubles

- D PRSL1002PI 1 vitesse
- E PRSL1003PI 2 vitesses

Instructions

- Remplir le schéma de la boîte à boutons selon le nombre d'éléments de commande souhaités.
 - Indiquer dans la boîte ronde le numéro correspondant à l'élément de commande désiré.
 - Indiquer dans la boîte pointillée le numéro correspondant au symbole désiré sur l'étiquette; à côté du numéro prière d'indiquer la direction de la flèche et éventuellement le texte personnalisé désiré.
 - Indiquez dans la boîte pas pointillée la lettre correspondante aux interrupteurs simples ou doubles requis.
- ATTENTION: On peut monter jusqu'à trois commutateurs individuels en correspondance d'un seul élément de commande uniquement si ce dernier se trouve ou dans les deux premières lignes ou à la dernière ligne de la boîte à boutons. Dans toutes les autres positions intermédiaires, il est possible de monter jusqu'à un maximum de 2 commutateurs individuels par élément de commande.
- Indiquer si le manchon est demandé en haut ou en bas en cochant les case correspondantes.